

KLASYFIKACJA W ZAKRESIE REAKCJI NA OGIEŃ wg PN-EN 13501-1:2019-02

Numer umowy: 00790/22/Z00NZP

Zleceniodawca:	InoWood Lithuania Savanoriu 151, Wilno LT-03150
Opracowana przez:	Zakład Badań Ogniwych Instytutu Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1 00-611 Warszawa
Nazwa wyrobu:	Deska elewacyjna o nazwie handlowej InoWood kompozyt
Raport klasyfikacyjny nr:	00790/22/Z00NZP
Wydanie numer: 1	Egzemplarz nr: 3
Data wydania:	24.08.2023

Niniejszy raport klasyfikacyjny składa się z trzech stron, może być używany lub powielany wyłącznie w całości.

1. Wprowadzenie

Niniejszy raport klasyfikacyjny określa klasyfikację nadaną dla deski elewacyjnej o nazwie handlowej InoWood kompozyt zgodnie z procedurami podanymi w PN-EN 13501-1:2019-02.

2. Szczegółowe informacje o klasyfikowanym wyrobie


2.1 Postanowienia ogólne

Deska elewacyjna o nazwie handlowej InoWood kompozyt do wykonywania elewacji.

Opis wyrobu

Wyrób opisano poniżej.

Deska elewacyjna o nazwie handlowej InoWood kompozyt
Deska elewacyjna o profilu komorowym wykonana z kompozytu drewna (kompozyt drewno-plastik: ok. 50% włókna drzewnego i 50% PCW (w tym ~5% dodatków).
Masa deski: 2,20 kg/mb $\pm$ 10 %
Gęstość materiału: 1,45 kg/m³ $\pm$ 10 %

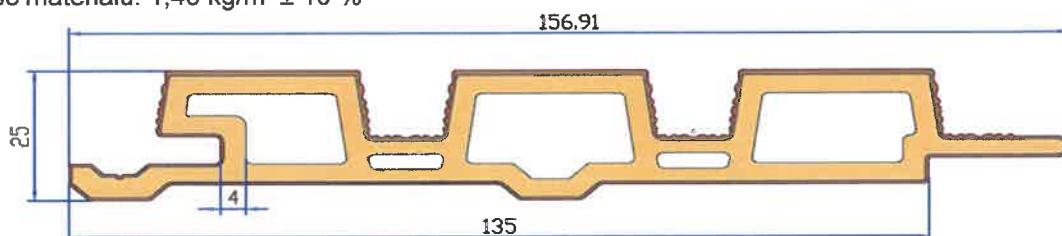

Rys 1. Deska elewacyjna o nazwie handlowej InoWood kompozyt

3. Raporty z badań i wyniki badań stanowiące podstawę klasyfikacji

3.1 Raporty z badań

Nazwa laboratorium	Nazwa Zleceniodawcy	Raport z badania nr	Metoda badania
Laboratorium Badań Ogniwych ITB	InoWood Lithuania	LZP01-00790/22/Z00NZP	PN-EN ISO 11925-2:2020-09
		LZP02-00790/22/Z00NZP	PN-EN 13823+A1:2014

BADANIA | OPINIE | EKSPERTYZY

3.2 Wyniki badań

Metoda badania	Parametr	Liczba badań	Wyniki	
			Parametr ciągły – wartość średnia (m)	Zgodność z parametrem
PN-EN ISO 11925-2:2010 Oddziaływanie płomienia powierzchniowe i krawędziowe Ekspozycja 30 s	Rozprzestrzenianie płomieni F _s ≤150 mm	6	(-)	T
	Płonące krople/cząstki		(-)	N
PN-EN 13823+A1:2014	FIGRA _{0,2MJ}	3	56,6	(-)
	FIGRA _{0,4MJ}		56,6	(-)
	LFS < krawędź		(-)	T
	THR _{600s} [MJ]		5,3	(-)
	SMOGR _A [m ² /s ²]		15,1	(-)
	TSP _{600s} [m ²]		138,7	(-)
	Płonące krople/cząstki		(-)	N
(-): nie dotyczy T: TAK N: NIE				

4 Klasyfikacja i jej zakres zastosowania

4.1 Powołanie klasyfikacji

Klasyfikacja została określona zgodnie z PN-EN 13501-1:2019-02.

4.2 Klasyfikacja

Deska elewacyjna o nazwie handlowej InoWood kompozyt opisana w punkcie 2 niniejszej klasyfikacji w zakresie reakcji na ogień uzyskał klasyfikację:

B

Ze względu na wydzielanie dymu, wyrób uzyskał dodatkową klasyfikację:

s2

Ze względu na występowanie płonących kropli/cząstek, wyrób uzyskał dodatkową klasyfikację:

d0

Format klasyfikacji w zakresie reakcji na ogień dla wyrobów budowlanych z wyjątkiem posadzek i wyrobów liniowych do termicznej izolacji przewodów, jest następujący:

Właściwości ogniowe		Wydzielanie dymu			Płonące krople	
B	-	s	2	,	d	0

tj.: **B-s2,d0**

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień: B-s2,d0

Niniejszy raport klasyfikacyjny obowiązuje do zastosowań końcowych zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz jak dla wyrobu „niezapalnego, niekapiącego” wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002, poz.690 wraz z późniejszymi zmianami) oraz jak dla wyrobu nierozprzestrzeniającego ognia wewnątrz budynków. Jednocześnie wyrób ocenia się jako nieodpadający pod wpływem działania ognia.

4.3 Zakres zastosowania

Niniejsza klasyfikacja obowiązuje dla następujących parametrów określających wyrób:

- Deska elewacyjna o nazwie handlowej InoWood kompozyt opisana w punkcie 2 niniejszej klasyfikacji.
- Deska elewacyjna o nazwie handlowej InoWood kompozyt mocowana mechanicznie bezpośrednio lub w dowolnej odległości do podkładów o klasie reakcji na ogień co najmniej A2-s1,d0 wg PN-EN 13501-1 lub do płyty gipsowo-kartonowej.

5 Ograniczenia

Nadana klasyfikacja pozostaje ważna dopóki:

- nie zostanie zmieniona metoda badania,
- nie zostanie zmieniona norma wyrobu lub krajowa ocena techniczna wyrobu,
- zmiany konstrukcyjne i materiałowe nie wykraczają poza granice obszaru zastosowania określonego w p. 4.3.

Niniejszy raport klasyfikacyjny został wydany w 3 egzemplarzach (2 dla Zleceniodawcy, 1 w archiwum Zakładu Badań Ogniwych ITB). Poświadczona kopie mogą być wydane przez Zakład Badań Ogniwych ITB wyłącznie na wniosek Właściciela raportu.

Niniejszy dokument klasyfikacyjny nie stanowi aprobaty ani certyfikatu wyrobu.

Podpisał


Łukasz Jarołowicz

Zaakceptował

Kierownik Zakładu Badań Ogniwych


dr inż. Bartłomiej K. Papis

